הערות:

1. כל הצנורות והאביזרים יהיו מתואמים לגיחוי עבודה 16 אט".
2. חזוק צנרת בתוך רצפה וקירות תעשה ע"י ברזל שקוח 50x50x5 וכ"מ.
3. עם הקבלן לבדוק, את התאמת מידות הציוד למידות הקונסטרוקציות ואיזון צריך מנוע ומשאבה וכל זאת, לפני ההרכבה.
4. הצנרת תצבע בצבע אפוקסי בהתאם למפרט תהל 400486.
5. פרט מכסה מפיברגלס לפי תק' 042825.
6. סולמות מפיברגלס יהיו מדגם C2000 תוצרת סולגאן או שווה ערך.
7. סגר עם מסן מאריך ועמוד מגן, יהיו מתוצרת סיגיבר או שווה ערך.
8. כל המידות בס"מ אלא אם סומן אחרת.
9. מידות היצוניות של המבנה אינן מוכלות מו ס"מ של ציפוי אבן, ראה תכ' אדריכלות והנדסה וקונסטרוקציה 1613-016-01-009-יי-017.

שינויים:	תאריך:

אוחטה
הנדסת מים בע"מ

רח' יהשע בן נון 23\1 גבעת זאב טל: 02-5734419
02-5730050 :פקס
e-mail: kotihe@gmail.com
קוסטה: 0544587726 e-mail: kotiha@gmail.com

שם הפרויקט:
גבעת זאב מערב
מערכת הביוב

שם התכנית:
תחנת שאיבה לביוב מסי 1
הרכבת ציוד וצנרת

מספר גליון: 101	קנ"מ: 1:50
מספר פרויקט: 4.10.24	שם קובץ: 16130AAC
תאריך: 4.10.24	
שרטט: מניה	תכנן: א. גרינבכ

מהדורה	כביצוע	למכרז	לאישור	לעיון	
1				●	4.10.24

File : 16130AAC.DWG
Path: C:\Users\Yossi\Downloads\
Plotted : Dec 29, 2024

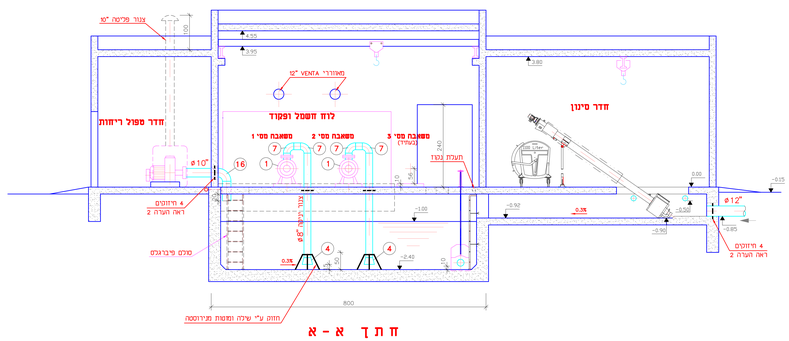

חתך א-א

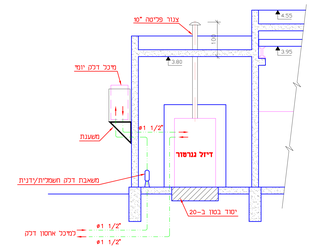

חתך ב-ב

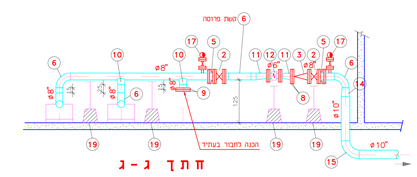

חתך ג-ג

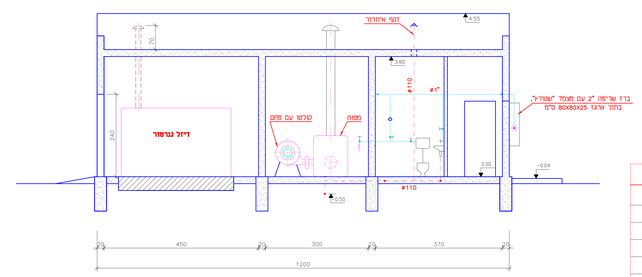

חתך ד-ד

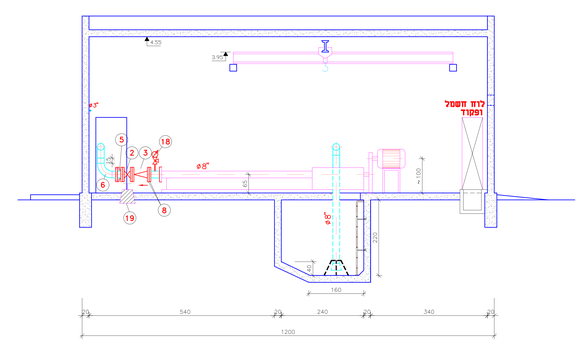

חתך ה-ה

מארכת אביזרים להכלפה

יסוד משאבה לחיזוק

רשימת ציוד ואביזרים

מסי	שם האביזר	קוטר	כמות	הערות
1	משאבה לסתום ציבורי עם מנוע וחתימת רצועה H=140m Q=100m³/h N=75kw	"8	2	תוצרת אגאלייה או ש"ע
2	מגוף סריג + 2 אוגנים נגדיים	"8	4	תוצרת הכנכב או ש"ע
3	שסתום אל-חוזר עם מיתח עליון נמוך מאריך	"8	3	דגם אל"ו NR-040 תוצרת אר.י. או ש"ע
4	מעבר יציקה	"8/"10	2	SCHEDULE 40
5	מחבר אוגן	"8	4	דגם 2000 תוצרת כרשון או ש"ע
6	קשת 90° R=1.5D	"8	5	SCHEDULE 40
7	קשת 90° R=1D	"8	4	SCHEDULE 40
8	אוגן סגירת	"8	6	SCHEDULE 40
9	אוגן ואוגן עיוור	"8	1	SCHEDULE 40
10	דקף רחוק	"8	2	תוצרת כרשון או ש"ע
11	מעבר אלמנטרי	"6/"8	2	SCHEDULE 40
12	מד סריקה אלקטרומגנטי	"6	1	דגם COPA-XT-3000 תוצרת פישר את פוטר או ש"ע
13	קשת 90° R=1.5D	"6	2	SCHEDULE 40
14	מעבר צנטרי	"8/"10	1	SCHEDULE 40
15	קשת 90° R=1.5D	"10	1	SCHEDULE 40
16	קשת 90° R=D	"10	1	SCHEDULE 40
17	שסתום אויר משולב	"2	2	דגם סגר 0-020 תוצרת אר.י. או ש"ע
18	מד לחץ 100 מלמ ביניב	"1/2	2	
19	תומכת בטון עם מוגה		4	כפי תכ' 004484
20	מערכת קרם הכם מים כוללת:			תוצרת ברמוד או ש"ע
20.1	שסתום הידראולי וחשמלי	"3	2	03-735-55-TFM-DR-(AR)
20.2	מסנן קו	"3	2	03-F-70
20.3	מגוף סריג + 2 אוגנים נגדיים	"3	2	
20.4	בנר אלקטרוני לטיפול הכם מים		1	735-UPS
20.5	מכניל חיישל לחץ		1	BR-D-IS
20.6	מערך אספקת מי פקור באוגר		1	BR-AM-F-2/L2